
CARACTERISTIQUE POSTE
PAC 4

epsys


Dimensions non contractuelles
Demander le Nom du fournisseur du poste
avant réalisation de la dalle

Implantation

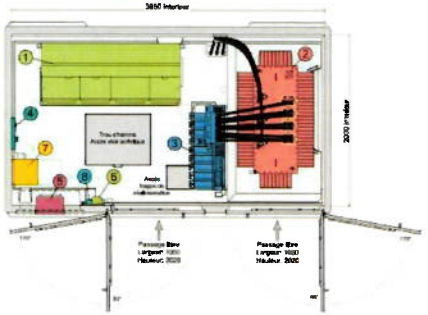


1. Tableau MT RM6
2. Transformateur
3. Tableau BT TIPI (8/1200 ou 8/1800)
4. Platine support CPL
5. 2 coffret S20 ou 1 coffret S17
6. Eclairage et accessoires sécurité
7. Coffret de télécommande ITI (si pas de DD)
8. Détecteur de défaut (si pas de ITI)

Fouille

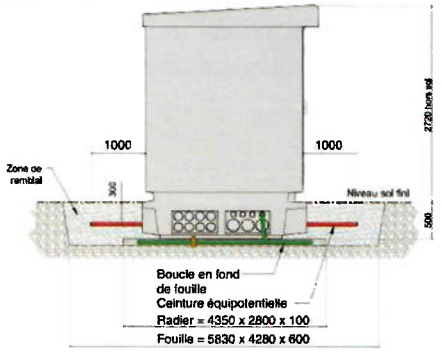

Génie civil

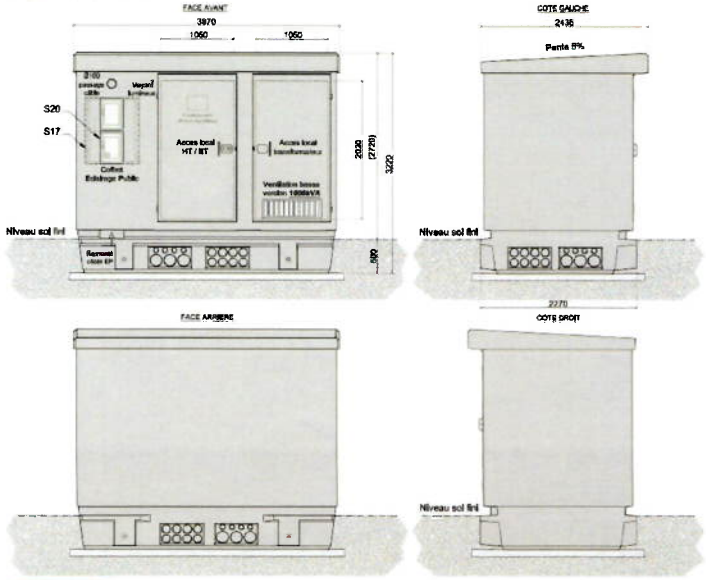

AVANT TRAVAUX



APRES TRAVAUX

